

Wartungseinheit 2-teilig | BGO



Abb. zeigt:
9.3100.00.006.0V



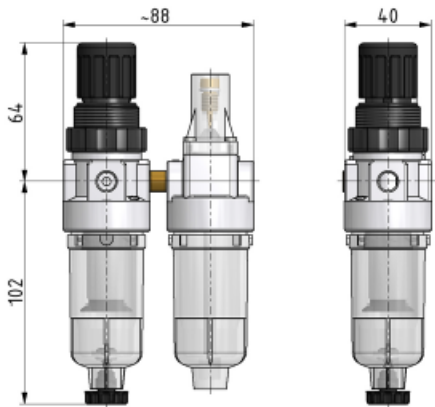


Abb. zeigt:
9.3100.00.006.0V


Durchflussdiagramm



Hysteresis



Öleransprechgrenze



Symbole



Technische Daten

- Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip; Membran-Druckregler mit Sekundärentlüftung; Proportionalöler
- Medium: Druckluft, neutrale Gase
- Eingangsdruck P_1 min.: 1,5 bar
- Eingangsdruck P_1 max.: 16 bar
- Temperaturbereich: 0 - 60°C
- Behälter: PC
- Ablass: HA
- Einbaulage: senkrecht
- Porenweite: 5 μ m
- Behältervolumen Öl: 17 cm³
- Öldosierung bei $q_v = 1.000$ /min: 1 - 2 Tropfen/min (Richtwert)
- Ölorte: CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32

Zubehör



- Schalttafelbefestigung:
[WH.M.30/DB.00-34](#)

Wartungseinheit 2-teilig | BG1



Abb. zeigt:
9.3111.00.006.0V



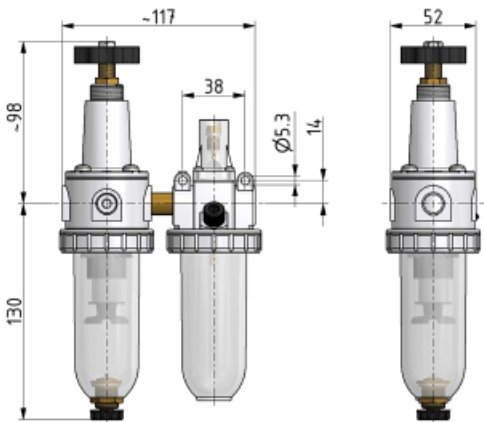


Abb. zeigt:
9.3111.00.006.0V


Durchflussdiagramm



Hysteresis



Öleransprechgrenze



Symbole



Technische Daten

- **Bauart:** Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip; Membran-Druckregler mit Sekundärentlüftung; Proportionalöler
- **Medium:** Druckluft, neutrale Gase
- **Eingangsdruck P1 min.:** 1,5 bar
- **Eingangsdruck P1 max.:** 16 bar
- **Temperaturbereich:** 0 - 60°C
- **Behälter:** PC
- **Abläss:** HA3
- **Einbaulage:** senkrecht
- **Porenweite:** 5 µm
- **Behältervolumen Öl:** 40 cm³
- **Öldosierung bei qv=1.000l/min:** 1 - 2 Tropfen/min (Richtwert)
- **Ölsorte:** CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32

Zubehör



- Befestigungswinkel: [BW 10](#)
- Schalttafelbefestigung: Mutter DR.11-7

Wartungseinheit 2-teilig | BG2

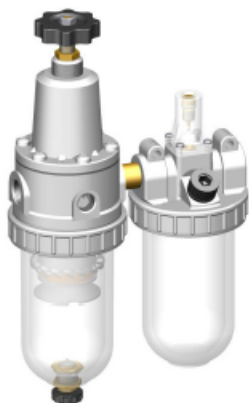


Abb. zeigt:
9.3122.00.126.0V



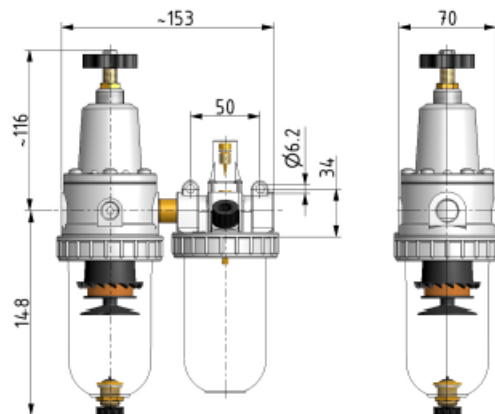


Abb. zeigt:
9.3122.00.126.0V


Durchflussdiagramm



Hysterese



Öleransprechgrenze



Symbole



Technische Daten

- Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip; Membran-Druckregler mit Sekundärentlüftung; Proportionalöler
- Medium: Druckluft, neutrale Gase
- Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar
- Eingangsdruck P1 max.: 16 bar
- Temperaturbereich: 0 - 60°C
- Behälter: PC
- Ablass: HA3
- Einbaulage: senkrecht
- Porenweite: 40 µm
- Behältervolumen Öl: 110 cm³
- Öldosierung bei qv=1.000l/min: 1 - 2 Tropfen/min (Richtwert)
- Ölsorte: CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32

Zubehör



- Befestigungswinkel: [BW 20](#)

- Schalttafelbefestigung: Mutter DR.11-7

Wartungseinheit 2-teilig | BG3



Abb. zeigt:
9.3133.00.006.0V



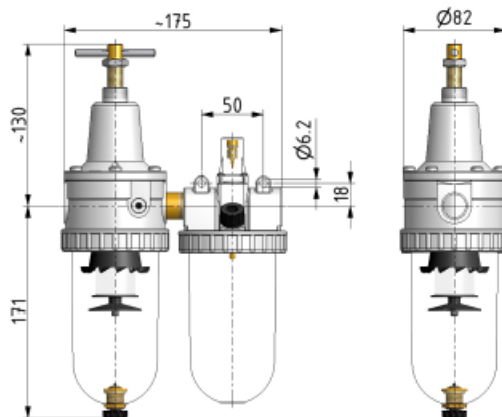


Abb. zeigt:
9.3133.00.006.0V


Durchflussdiagramm



Hysterese



Öleransprechgrenze



Symbole



Technische Daten

- Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip; Membran-Druckregler mit Sekundärentlüftung; Proportionalöler
- Medium: Druckluft, neutrale Gase
- Eingangsdruck P1 min.: 1,5 bar
- Eingangsdruck P1 max.: 16 bar
- Temperaturbereich: 0 - 60°C
- Behälter: PC
- Ablass: HA3
- Einbaulage: senkrecht
- Porenweite: 5 µm
- Behältervolumen Öler: 135 cm³
- Öldosierung bei qv=1.000l/min: 1 - 2 Tropfen/min (Richtwert)
- Ölsorte: CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32

Zubehör



- Befestigungswinkel: [BW 30](#)

- Schalttafelbefestigung: Mutter DR.11-7

Wartungseinheit 2-teilig | BG5



Abb. zeigt:
9.3164.00.126.0V



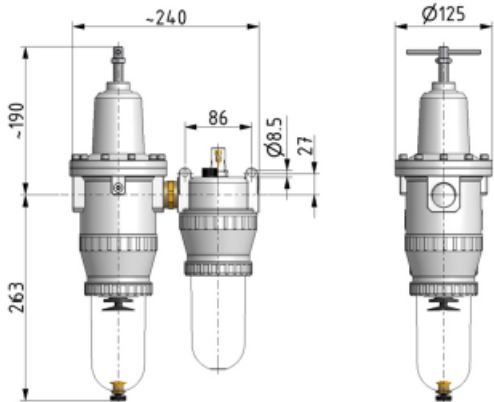


Abb. zeigt:
9.3164.00.126.0V


Durchflussdiagramm



Hysteresis



Öleransprechgrenze



Symbole



Technische Daten

- Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip; Membran-Druckregler mit Sekundärentlüftung; Proportionalöler
- Medium: Druckluft, neutrale Gase
- Eingangsdruck P_1 min.: 1,5 bar
- Eingangsdruck P_1 max.: 16 bar
- Temperaturbereich: 0 - 60°C
- Behälter: PC
- Ablass: HA3
- Einbaulage: senkrecht
- Porenweite: 40 μ m
- Behältervolumen Öler: 550 cm³
- Öldosierung bei $q_v = 1.000$ l/min: 1 - 2 Tropfen/min (Richtwert)
- Ölorte: CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32

Zubehör



- Befestigungswinkel: [BW 60](#)